УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики
_____ О.Г. Смешко
«19» Октября 2017г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»

1.2 Адрес объекта: 656011, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 106е

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, этажность - 1699,2 кв.м, 2 этажа
- наличие прилегающего земельного участка - 3252 кв.м.

1.4 Год постройки здания - 1980, последнего капитального ремонта – 2010

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ - июнь-август 2018, капитального – не планируется

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое на именование - согласно Уставу, краткое наименование): Алтайский институт экономики – филиал частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», Алтайский институт экономики ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, дом 44, Литер А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
- остановка Институт экономики трамвай №3, 4
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -100 м
3.2.2. время движения (пешком) – 8 минут
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да
3.2.4. перекресток: нет
3.2.5. информация на пути следования к объекту – визуальная
3.2.6. перепады высоты на пути: нет
обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)	Б
	- в т.ч. инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушением зрения	А
5.	с нарушением слуха	Б

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
- вариант « - » - не обслуживаются

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов	Приложение
1.	Входная группа	А (К,О,С,Г)	1
2.	Пути движения	А (К,О,С,Г)	2
3.	Зона обслуживания	Б (К,О,Г,С)	3
4.	Санитарно-бытовые помещения	Б (К,О,Г,С)	4
5.	Средства информации и телекоммуникации	ДУ (К,О,С,Г)	5
6.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,О,С,Г)	Не нуждается

«А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована). Категории инвалидов Г инвалиды с нарушениями слуха К инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках О (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата С инвалиды с нарушениями зрения У инвалиды с нарушениями умственного развития

3.5 Оценка соответствия уровня обеспечения доступности объектов (в соответствии с приказом Минобрнауки России № 1309 от 09 ноября 2015 г.)

№ п/п	Показатели доступности	Значение показателей доступности	Примечание
1.	Удельный вес введенных с 01 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств	-	Введение в эксплуатацию объектов с 01.07.2016 не планируется
2.	Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 01 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности	-	Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация не планируется

3.	Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги	1	Объект с обеспечением доступности для лиц с ограниченными возможностями
4.	Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов	1	Мобильность лиц с ограниченными возможностями предусмотрена в сопровождении ассистента
5.	Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, а также надписей, знаков в т.ч. шрифтом Брайля	1	Объект с обеспечением доступности для лиц с ограниченными возможностями
6.	Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности	1	Объект с обеспечением доступности для лиц с ограниченными возможностями

3.6 Оценка соответствия уровня обеспечения доступности услуг (в соответствии с приказом Минобрнауки России № 1309 от 09 ноября 2015 г.)

№ п/п	Показатели доступности	Значение показателей доступности	Примечание
1.	Удельный вес объектов, в которых одно из помещений для проведения массовых мероприятий	1	Объект с обеспечением доступности для лиц с ограниченными возможностями
2.	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-	Контингент сотрудников данной нозологической группы отсутствует
3.	Доля работников организации прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами		Инструктаж проводится представителем общественной организации инвалидов А.К.О.О В.О.И. на основании договора № 1/64 от «18» 05 2017 г
4.	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1	Приказ № 19/4 от 01.09.2016 г Подсобный рабочий - Баклажко В.А.
5.	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	1	Тьютор – Лазакович И.В.
6.	Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	-	Услуги по общеобразовательным программам и дошкольному образованию не осуществляются
7.	Доля детей инвалидов в возрасте от 5 до 18, получающих дополнительное образование	-	В контингенте детей обучающихся по дополнительным образовательным

			программам - дети инвалиды отсутствуют
8.	Доля детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	-	Услуги по общеобразовательным программам и дошкольному образованию не осуществляются
9.	Доля детей инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования	-	Услуги по программам общего образования не осуществляются
10.	Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	1	

3.7 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
доступно избирательно (К,О,С,Г)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1.	Входная группа	индивидуально решение с ТСР
2.	Пути движения	индивидуально решение с ТСР
3.	Зона обслуживания	индивидуально решение с ТСР
4.	Санитарно-бытовые помещения	индивидуально решение с ТСР
5.	Средства информации и телекоммуникации	индивидуально решение с ТСР
6.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий , капитальный), индивидуально решение с ТСР (технические средства реабилитации), решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ планируется в рамках исполнения
производственно-финансовых планов на период 2017 г.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Результат по состоянию доступности выполнения работ по адаптации
выполнение мероприятий по доступности всех категорий инвалидов

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
2. Приказа Минобрнауки № 1309 от 09 ноября 2015 г.
3. Анкеты (информации об объекте)
4. Акта обследования объекта

Руководитель рабочей группы

Директор Алтайского института экономики ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»

МП Трухин М.А.

Члены рабочей группы

Председатель А.К.О.О В.О.И. Сафронова Т.Д.

МП

Директор ООО «ВЕК» Стальной Е.В.

МП

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики
_____ О.Г. Смешко
«22» Декабря 2016г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Барнаул

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»

1.2 Адрес объекта: 656011, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 106е

1.3 Сведения о размещении объекта:

– отдельно стоящее здание, этажность - 1699,2 кв.м, 2 этажа

– наличие прилегающего земельного участка - 3252 кв.м

1.4 Год постройки здания - 1980, последнего капитального ремонта – 2010

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ - июнь-август 2018, капитального – не планируется

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое на именование - согласно Уставу, краткое наименование): Алтайский институт экономики – филиал частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», Алтайский институт экономики ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, дом 44, Литер А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
- остановка Институт экономики трамвай №3,4
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -100 м
3.2.2. время движения (пешком) – 8 минут
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да
3.2.4. перекресток: нет
3.2.5. информация на пути следования к объекту – визуальная
3.2.6. перепады высоты на пути: нет
обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)	-
	- в т.ч. инвалиды:	-
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	-
4.	с нарушением зрения	-
5.	с нарушением слуха	-

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
- вариант « - » - не обслуживаются

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов	Приложение
1.	Входная группа	А (К,О,С,Г)	1
2.	Пути движения	А (К,О,С,Г)	2
3.	Зона обслуживания	Б (К,О,Г,С)	3
4.	Санитарно-бытовые помещения	Б (К,О,Г,С)	4
5.	Средства информации и телекоммуникации	ДУ (К,О,С,Г)	5
6.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,О,С,Г)	Не нуждается

«А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована). Категории инвалидов Г инвалиды с нарушениями слуха К инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках О (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата С инвалиды с нарушениями зрения У инвалиды с нарушениями умственного развития

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

доступно избирательно (К,О,С,Г)

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1.	Входная группа	Ремонт текущий
2.	Пути движения	Ремонт текущий
3.	Зона обслуживания	Ремонт текущий

4.	Санитарно-бытовые помещения	Ремонт текущий
5.	Средства информации и телекоммуникации	Ремонт текущий
6.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуально решение с ТСР (технические средства реабилитации), решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ планируется в рамках исполнения
производственно-финансового плана на период 2017г.
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адаптации

выполнение мероприятий по доступности всех категорий инвалидов

4.4 Для принятия решения требуется:

4.4.1. Разработка проектно-сметной документации

4.4.2. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Входная группа – 1 лист
2. Пути движения на объекте – 4 листа
3. Зона оказания услуг – 3 листа
4. Санитарно-бытовые помещения – 2 листа
5. Средства информации и телекоммуникации на объекте – 1 лист

Поэтажные планы на – 2 листах

Руководитель рабочей группы

Заказчик

Директор Алтайского института экономики ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»

МП Невинская Н.А.

Члены рабочей группы

Заместитель директора по безопасности и административно-хозяйственной деятельности

Трухин М.А.

Председатель А.К.О.О В.О.И. Сафронова Т.Д.


МП

Подрядчик

Директор ООО «ВЕК» Стальной Е.В.

МП

Входная группа. Маршрут движения 1 этаж

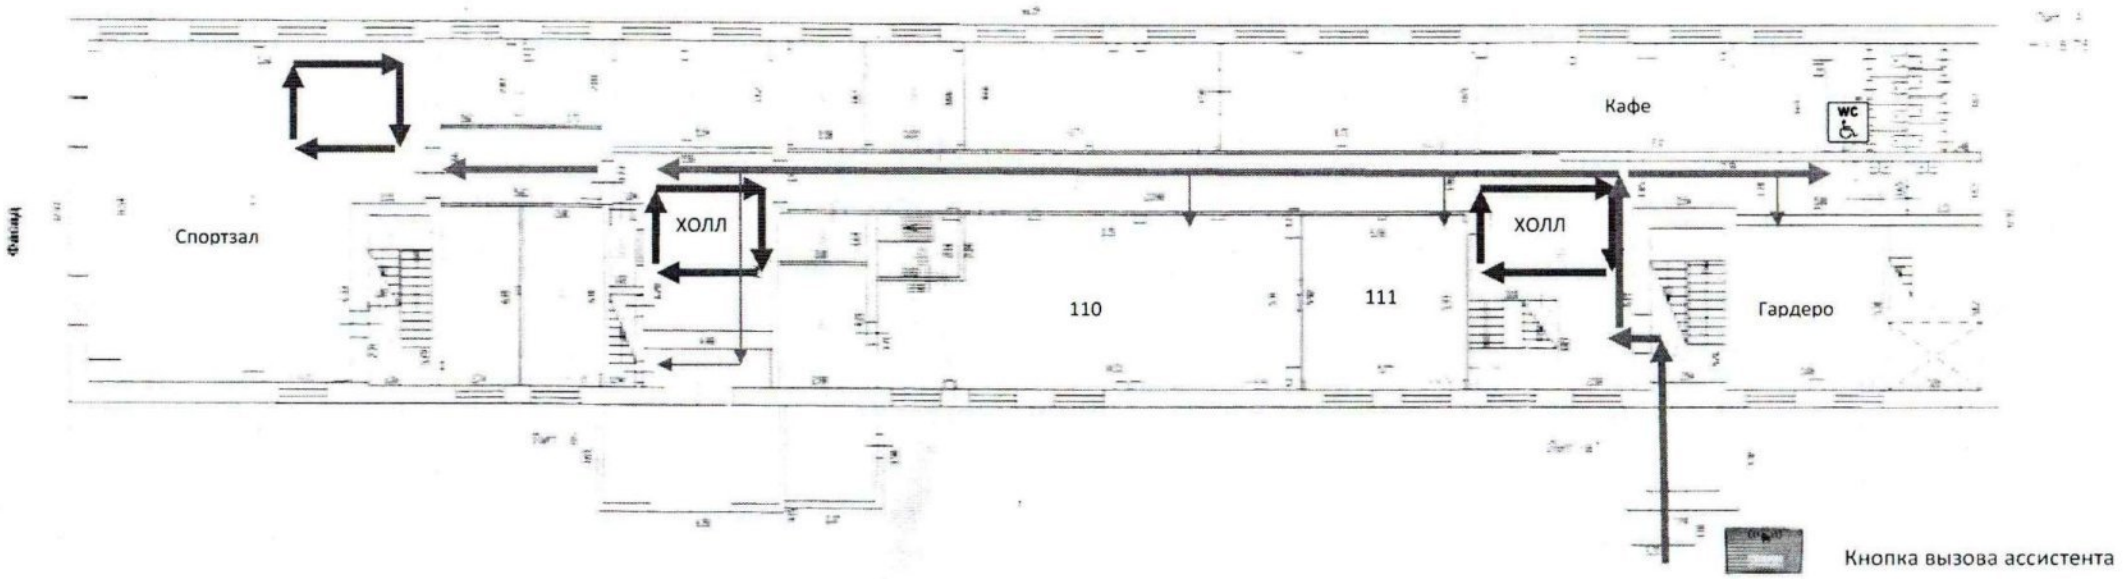


Маршрут движения инвалидов колясочников

Маршрут движения всех категорий инвалидов

«А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно. «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована). Категории инвалидов Г инвалиды с нарушениями слуха К инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках О (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата С инвалиды с нарушениями зрения У инвалиды с нарушениями умственного развития

Маршрут движения 2 этаж

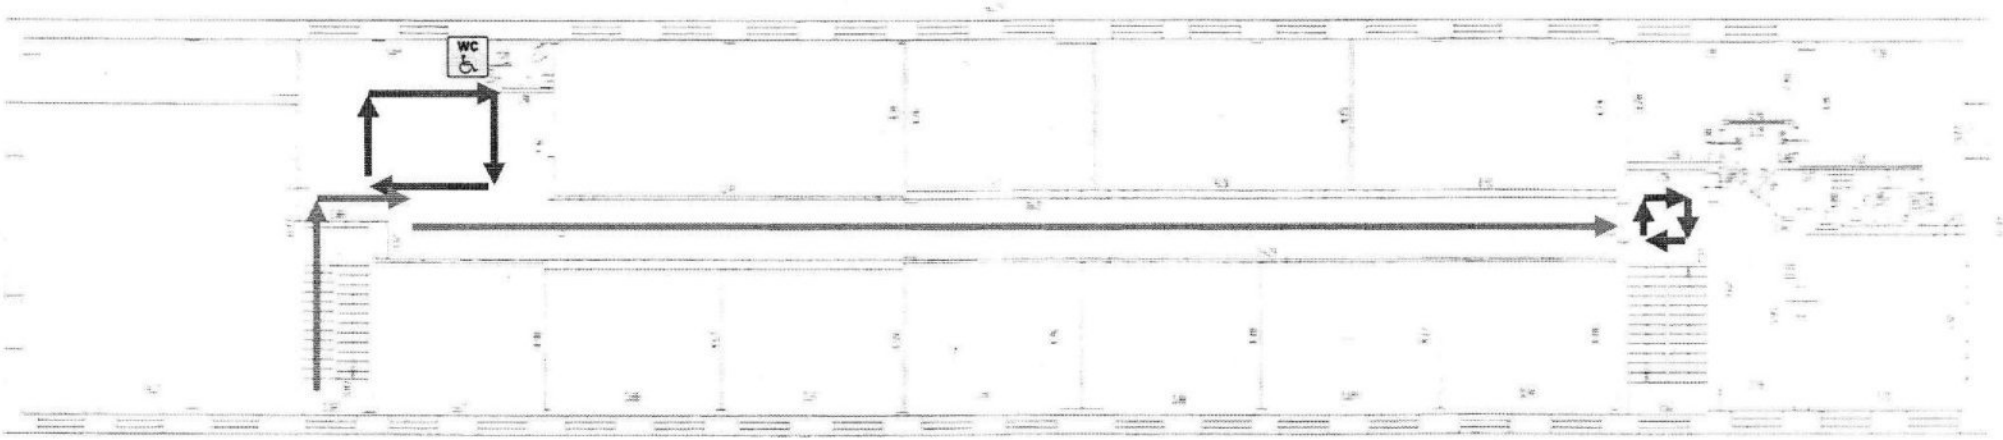

Маршрут движения инвалидов колясочников

Маршрут движения всех категорий инвалидов

«А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована). Категории инвалидов Г инвалиды с нарушениями слуха К инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках О (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата С инвалиды с нарушениями зрения У инвалиды с нарушениями умственного развития

1. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ помещений по плану БТИ	Название элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов (м)	Фактическая величина, наличие (м)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу
1	2	3	4	5	6
	Главный вход				
А1	**Крыльцо или входная площадка**				
	- навес	К,О,С	наличие	наличие	
	- знак доступности	К,О,С	наличие	наличие	
	- кнопка вызова ассистента	К,О,С	наличие	наличие	
	Пандус наружный				
	- ширина марша	К	Не менее 1,0	0,98	
	- уклон	К	И/1- не более 1/12	6%	Помощь ассистента
	- высота одного подъёма	К	не более 0,8	0,18	
	Тамбур				
	- габариты тамбура (ширина*глубина)	К	Не менее 2,2*1,8	3,6*5,6	Тамбур сквозной
	- двери, ширина проема в свету	К	Не менее 0,9	1	
	- высота порога наружного	К	Не более 0,025	0,025	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЬЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Название элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов (м)	Фактическая величина, наличие (м)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу
1	2	3	4	5	6
А1	**Холл /коридоры**				
	-разворотная площадка	К	не менее1,5*1,5	2,55*3,00	
	-информационный стенд (включая систему Брайля)	К,О,С,Г	наличие	наличие	
	- гардероб (обслуживание через дверной проем)			5,5*5,6	
	Поручни с одной стороны:	С,О	наличие	наличие	
	- на высоте	С,О	0,85-0,95	0,90	
А1	**Холл-1 1-го этажа**				
	-разворотная площадка	К	не менее1,5*1,5	5,6*5,00	
	Холл-2 1-го этажа				
	-разворотная площадка	К	не менее1,5*1,5	4,6*5,00	
	коридор слава:				Помощь ассистента
	-ширина полосы движения	К	не менее 1,2	1,7	Помощь ассистента
	-ширина полосы движения при полностью открытых дверях кабинетов	К	не менее 1,2	1,5	
	- место отдыха и ожидания	К,О	не реже чем через 25 м.	наличие	
	-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (расстояние от сидения до полосы движения не менее 0,6)	О	Не менее 1 ед. на этаж	наличие 1,6	
	- для колясочников (глубина 1,5, ширина 0,9)	К	Не менее 1 ед. на этаж	наличие	
А	**Холл 2-го этажа, лестница №1**				
	-информационный стенд (включая систему Брайля)	К,О,С,Г	наличие	наличие	
	-место отдыха и ожидания	С,О,Г,К		3,8*8,5	
	коридор справа:				
	-ширина полосы движения при полностью открытых дверях кабинетов	К	не менее 1,2	1,7	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЬЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Название элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов (м)	Фактическая величина, наличие (м)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу
1	2	3	4	5	6
	- место отдыха и ожидания	К,О	не реже чем через 25 м.	наличие	
	-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (расстояние от сидения до полосы движения не менее 0,6)	О	Не менее 1 ед. на этаж	наличие 1,6	

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помещений по плану БТИ	Название элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов (м)	Фактическая величина, наличие (м)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу
1	2	3	4	5	6
А1	**Перемещение по маршруту №1 (холл 1-го этажа -столовая)**				
	- ширина проема двери в свету (из холла)	К,О	не менее 0,9	5,0	
	- ширина полосы движения	К,О	не менее 1,2	1,5	
	-место отдыха и ожидания	К,О,С,Г	не менее 1 ед. на этаж	наличие	
	- ширина проема двери в свету (в столовую)	К,О	не менее 0,9	0,9	
А1	**Перемещение по маршруту №2 (специализированные аудитории 1-го этажа)**				
	- ширина полосы движения	К,О	не менее 1,2	1,5	
	Специализированные аудитории №№101,102,104,105,110,111				
	- ширина проема двери в свету	О,С,Г	не менее 0,9	0,9	
	-габариты зоны сидения, глубина	О,С,Г	не менее 1,2	1,2	
	- стол с высотой рабочей поверхности	О,С,Г	0,6-0,8	0,8	
А	**Перемещение по маршруту №3 (специализированные аудитории 2-го этажа)**				
	- ширина полосы движения	К,О	не менее 1,2	1,7	
	-место отдыха и ожидания	К,О,С,Г	не менее 1 ед. на этаж	наличие	
	Специализированные аудитории №№201-212				
	- ширина проема двери в свету	О,С,Г	не менее 0,9	0,9	
	-габариты зоны сидения, глубина	О,С,Г	не менее 1,2	1,2	
	- стол с высотой рабочей поверхности	О,С,Г	0,6-0,8	0,8	

4.САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Название элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов (м)	Фактическая величина, наличие (м)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу
1	2	3	4	5	6
А1	**Санузел 1-го этажа**				
	- знак доступности помещения	К,О		наличие	
	- ширина дверного проема	К	Не менее 0,9	0,9	
	Раковина				
	- зона у раковины для кресла- коляски (глубина*ширина)	К	не менее 1,3*0,85	1,5*1,7	
	- высота раковины	К,О	0,75*0,85	0,8	
	- опорный поручень	К,О	наличие	наличие	
	Кабина				
	- количество кабин		не менее 1 ед.	1	
	- ширина дверного проема	К,О	Не менее 0,9	0,9	
	- габариты (глубина*ширина)	К	Не менее 1,8*1,65	1,7*2,7	
	-опорные поручни	К,О	наличие	наличие	
	- зона для кресла –коляски рядом с унитазом (глубина *ширина)	К,О	Не менее 0,8*1,2	0,9*1,2	
	Крючки для костылей (на высоте 1,2 с выступом 0,12)	О	наличие	наличие	

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ помещений по плану БТИ	Название элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов (м)	Фактическая величина, наличие (м)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	наличие	
	Надписи		наличие	наличие	
	- размещение на высоте	К,С,Г	не более 1,6	1,3	
	-высота прописных букв	С	Не менее 0,075	0,075	
	- освещенность	С	наличие	наличие	
	Указатели, пиктограммы	С	наличие	наличие	
	- размещение на высоте	К,С	не более 2,0	1,3	
	-высота прописных букв	С	Не менее 0,075	0,075	
	- освещенность	С	наличие	наличие	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	наличие	
	-Высота размещения	С	0,6-1,1	1,1	
	- маркировка специализированных аудиторий со стороны ручки	С	наличие	наличие	

«Университетский центр профориентации и трудоустройства»

№ помещений по плану БТИ	Название элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов (м)	Фактическая величина, наличие (м)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу
1	2	3	4	5	6
	- ширина проема двери в свету	К,О	Не менее 0,9	0,9	
	- габариты зоны сидения, глубина	О	Не менее 1,2	1,2	
	- зона для кресла -коляски	К	Не менее 1,5*1,5	1,5*1,5	
	- стол с высотой рабочей поверхности	К,О	0,6-0,8	0,75	
	Санитарно-бытовые помещения				
	Санузел				
	- знак доступности помещения	К,О			
	- ширина дверного проема	К	Не менее 0,9	0,9	
	Раковина				
	- зона у раковины для кресла- коляски (глубина*ширина)	К	Не менее 1,3*0,85	1,7*0,85	
	- высота раковины	К,О	0,75*0,85	0,8	
	- опорный поручень	К,О	наличие	наличие	
	- зона для кресла –коляски рядом с унитазом (глубина *ширина)	К,О	Не менее 0,8*1,2	1,7*1,2	

«Университетский центр профориентации и трудоустройства»

№ помещений по плану БТИ	Название элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов (м)	Фактическая величина, наличие (м)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу
1	2	3	4	5	6
7Н	Главный вход в «Университетский центр профориентации и трудоустройства»				
	Крыльцо или входная площадка				
	- высота площадки		Норматив не установлен	0,45	
	- габариты площадки (ширина*глубина)	К	1,5*1,5	2,5*1,4	
	- навес	К,О,С	наличие	наличие	
	- знак доступности	К,О,С	наличие	наличие	
	- кнопка вызова ассистента	К,О,С	наличие	наличие	
	Лестница наружная				
	Поручни с двух сторон:	О	наличие	наличие	
	- на высоте	С,О	0,85-0,95	0,88	
	- горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием (закруглением)	С	Не менее 0,3	0,3	
	Пандус наружный				
	- ширина марша	К	Не менее 1,0	1,0	
	- уклон	К	И/1- не более 1/12	45%	Помощь ассистента
	- высота одного подъёма	К	не более 0,8	0,45	
	Тамбур				
	- габариты тамбура (ширина*глубина)	К	Не менее 2,2*1,8	2,4*2,4	
	- двери распашные (Р), ширина проема в свету	К	Не менее 0,9	0,9	
	- высота порога наружного, внутреннего	К	Не более 0,025	0,025	
	Зона оказания услуг				
	Аудитория				

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики
_____ О.Г. Смешко
«22» Декабря 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Барнаул

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»

1.2 Адрес объекта: 656011, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 106е

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, этажность - 1699,2 кв.м, 2 этажа
- наличие прилегающего земельного участка - 3252 кв.м

1.4 Год постройки здания - 1980, последнего капитального ремонта – 2010

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ - июнь-август 2018, капитального – не планируется

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое на именование - согласно Уставу, краткое наименование): Алтайский институт экономики – филиал частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», Алтайский институт экономики ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, дом 44, Литер А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
- остановка Институт экономики трамвай №3,4
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -100 м
3.2.2. время движения (пешком) – 8 минут
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да
3.2.4. перекресток: нет
3.2.5. информация на пути следования к объекту – визуальная
3.2.6. перепады высоты на пути: нет
обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)	-
	- в т.ч. инвалиды:	-
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	-
4.	с нарушением зрения	-
5.	с нарушением слуха	-

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
- вариант « - » - не обслуживаются

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов	Приложение
1.	Входная группа	А (К,О,С,Г)	1
2.	Пути движения	А (К,О,С,Г)	2
3.	Зона обслуживания	Б (К,О,Г,С)	3
4.	Санитарно-бытовые помещения	Б (К,О,Г,С)	4
5.	Средства информации и телекоммуникации	ДУ (К,О,С,Г)	5
6.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,О,С,Г)	Не нуждается

«А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована). Категории инвалидов Г инвалиды с нарушениями слуха К инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках О (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата С инвалиды с нарушениями зрения У инвалиды с нарушениями умственного развития

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

доступно избирательно (К,О,С,Г)

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1.	Входная группа	Ремонт текущий
2.	Пути движения	Ремонт текущий
3.	Зона обслуживания	Ремонт текущий
4.	Санитарно-бытовые помещения	Ремонт текущий
5.	Средства информации и телекоммуникации	Ремонт текущий
6.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуально решение с ТСР (технические средства реабилитации), решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ планируется в рамках исполнения
производственно-финансового плана на период 2017 г.
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адаптации
выполнение мероприятий по доступности всех категорий инвалидов
4.4 Для принятия решения требуется:
4.4.1. Разработка проектно-сметной документации
4.4.2. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
4.4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Входная группа – 1 лист
2. Пути движения на объекте – 4 листа
3. Зона оказания услуг – 3 листа
4. Санитарно-бытовые помещения – 2 листа
5. Средства информации и телекоммуникации на объекте – 1 лист

Поэтажные планы на – 2 листах


Руководитель рабочей группы
Директор Алтайского института экономики
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики»
МП Невинская Н.А.

Члены рабочей группы

Заместитель директора по безопасности и административно-хозяйственной деятельности
Трухин М.А.

Председатель А.К.О.О В.О.И. Сафронова Т.Д.
МП

Входная группа. Маршрут движения 1 этаж

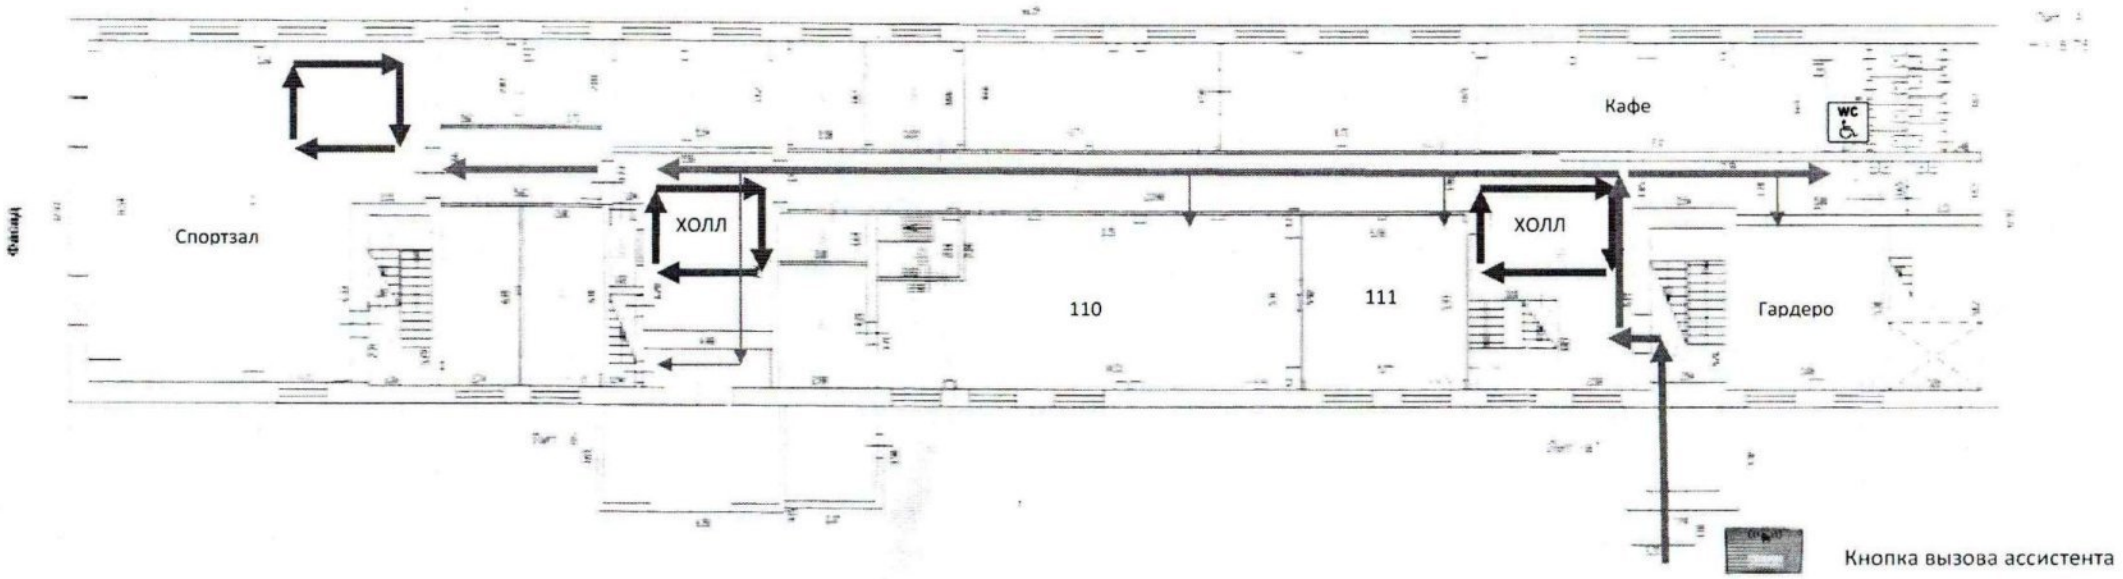


Маршрут движения инвалидов колясочников

Маршрут движения всех категорий инвалидов

«А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно. «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована). Категории инвалидов Г инвалиды с нарушениями слуха К инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках О (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата С инвалиды с нарушениями зрения У инвалиды с нарушениями умственного развития

Маршрут движения 2 этаж

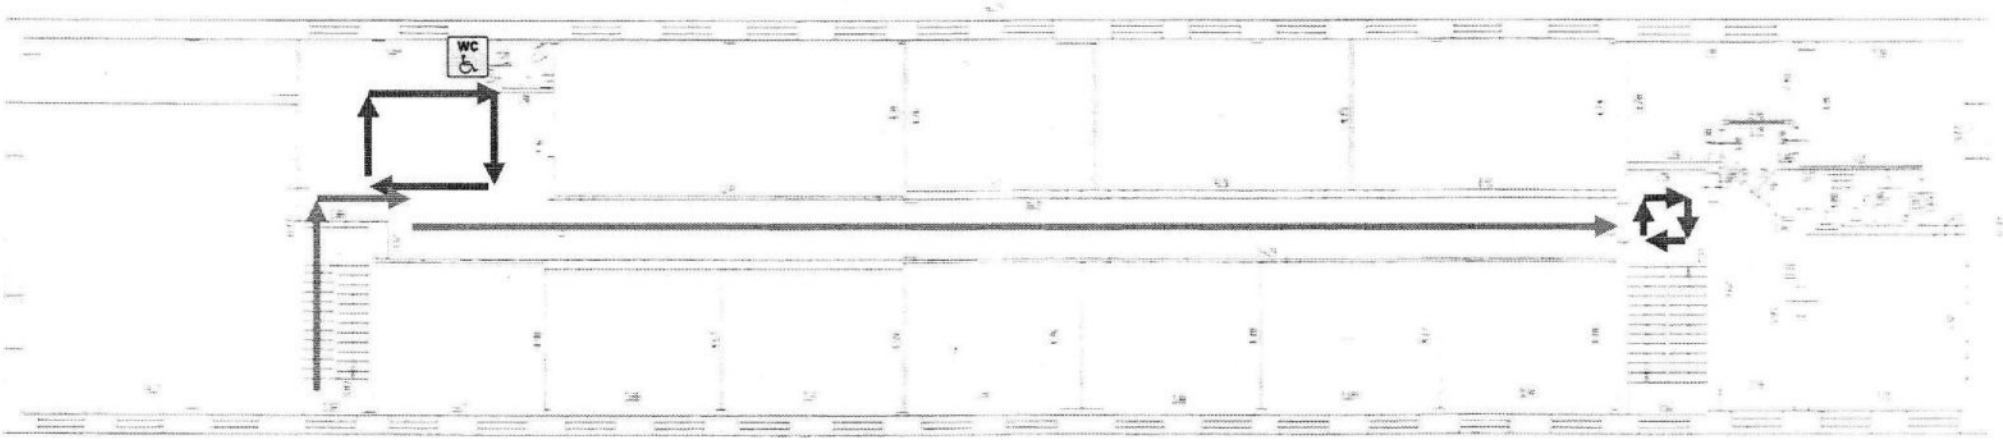

Маршрут движения инвалидов колясочников

Маршрут движения всех категорий инвалидов

«А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована). Категории инвалидов Г инвалиды с нарушениями слуха К инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках О (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата С инвалиды с нарушениями зрения У инвалиды с нарушениями умственного развития

1. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ помещений по плану БТИ	Название элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов (м)	Фактическая величина, наличие (м)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу
1	2	3	4	5	6
	Главный вход				
А1	**Крыльцо или входная площадка**				
	- навес	К,О,С	наличие	наличие	
	- знак доступности	К,О,С	наличие	наличие	
	- кнопка вызова ассистента	К,О,С	наличие	наличие	
	Пандус наружный				
	- ширина марша	К	Не менее 1,0	0,98	
	- уклон	К	И/1- не более 1/12	6%	Помощь ассистента
	- высота одного подъёма	К	не более 0,8	0,18	
	Тамбур				
	- габариты тамбура (ширина*глубина)	К	Не менее 2,2*1,8	3,6*5,6	Тамбур сквозной
	- двери, ширина проема в свету	К	Не менее 0,9	1	
	- высота порога наружного	К	Не более 0,025	0,025	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЬЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Название элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов (м)	Фактическая величина, наличие (м)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу
1	2	3	4	5	6
А1	**Холл /коридоры**				
	-разворотная площадка	К	не менее1,5*1,5	2,55*3,00	
	-информационный стенд (включая систему Брайля)	К,О,С,Г	наличие	наличие	
	- гардероб (обслуживание через дверной проем)			5,5*5,6	
	Поручни с одной стороны:	С,О	наличие	наличие	
	- на высоте	С,О	0,85-0,95	0,90	
А1	**Холл-1 1-го этажа**				
	-разворотная площадка	К	не менее1,5*1,5	5,6*5,00	
	Холл-2 1-го этажа				
	-разворотная площадка	К	не менее1,5*1,5	4,6*5,00	
	коридор слава:				Помощь ассистента
	-ширина полосы движения	К	не менее 1,2	1,7	Помощь ассистента
	-ширина полосы движения при полностью открытых дверях кабинетов	К	не менее 1,2	1,5	
	- место отдыха и ожидания	К,О	не реже чем через 25 м.	наличие	
	-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (расстояние от сидения до полосы движения не менее 0,6)	О	Не менее 1 ед. на этаж	наличие 1,6	
	- для колясочников (глубина 1,5, ширина 0,9)	К	Не менее 1 ед. на этаж	наличие	
А	**Холл 2-го этажа, лестница №1**				
	-информационный стенд (включая систему Брайля)	К,О,С,Г	наличие	наличие	
	-место отдыха и ожидания	С,О,Г,К		3,8*8,5	
	коридор справа:				
	-ширина полосы движения при полностью открытых дверях кабинетов	К	не менее 1,2	1,7	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЬЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Название элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов (м)	Фактическая величина, наличие (м)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу
1	2	3	4	5	6
	- место отдыха и ожидания	К,О	не реже чем через 25 м.	наличие	
	-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (расстояние от сидения до полосы движения не менее 0,6)	О	Не менее 1 ед. на этаж	наличие 1,6	

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помещений по плану БТИ	Название элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов (м)	Фактическая величина, наличие (м)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу
1	2	3	4	5	6
А1	**Перемещение по маршруту №1 (холл 1-го этажа -столовая)**				
	- ширина проема двери в свету (из холла)	К,О	не менее 0,9	5,0	
	- ширина полосы движения	К,О	не менее 1,2	1,5	
	-место отдыха и ожидания	К,О,С,Г	не менее 1 ед. на этаж	наличие	
	- ширина проема двери в свету (в столовую)	К,О	не менее 0,9	0,9	
А1	**Перемещение по маршруту №2 (специализированные аудитории 1-го этажа)**				
	- ширина полосы движения	К,О	не менее 1,2	1,5	
	Специализированные аудитории №№101,102,104,105,110,111				
	- ширина проема двери в свету	О,С,Г	не менее 0,9	0,9	
	-габариты зоны сидения, глубина	О,С,Г	не менее 1,2	1,2	
	- стол с высотой рабочей поверхности	О,С,Г	0,6-0,8	0,8	
А	**Перемещение по маршруту №3 (специализированные аудитории 2-го этажа)**				
	- ширина полосы движения	К,О	не менее 1,2	1,7	
	-место отдыха и ожидания	К,О,С,Г	не менее 1 ед. на этаж	наличие	
	Специализированные аудитории №№201-212				
	- ширина проема двери в свету	О,С,Г	не менее 0,9	0,9	
	-габариты зоны сидения, глубина	О,С,Г	не менее 1,2	1,2	
	- стол с высотой рабочей поверхности	О,С,Г	0,6-0,8	0,8	

4.САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Название элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов (м)	Фактическая величина, наличие (м)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу
1	2	3	4	5	6
А1	**Санузел 1-го этажа**				
	- знак доступности помещения	К,О		наличие	
	- ширина дверного проема	К	Не менее 0,9	0,9	
	Раковина				
	- зона у раковины для кресла- коляски (глубина*ширина)	К	не менее 1,3*0,85	1,5*1,7	
	- высота раковины	К,О	0,75*0,85	0,8	
	- опорный поручень	К,О	наличие	наличие	
	Кабина				
	- количество кабин		не менее 1 ед.	1	
	- ширина дверного проема	К,О	Не менее 0,9	0,9	
	- габариты (глубина*ширина)	К	Не менее 1,8*1,65	1,7*2,7	
	-опорные поручни	К,О	наличие	наличие	
	- зона для кресла –коляски рядом с унитазом (глубина *ширина)	К,О	Не менее 0,8*1,2	0,9*1,2	
	Крючки для костылей (на высоте 1,2 с выступом 0,12)	О	наличие	наличие	

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ помещений по плану БТИ	Название элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов (м)	Фактическая величина, наличие (м)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	наличие	
	Надписи		наличие	наличие	
	- размещение на высоте	К,С,Г	не более 1,6	1,3	
	-высота прописных букв	С	Не менее 0,075	0,075	
	- освещенность	С	наличие	наличие	
	Указатели, пиктограммы	С	наличие	наличие	
	- размещение на высоте	К,С	не более 2,0	1,3	
	-высота прописных букв	С	Не менее 0,075	0,075	
	- освещенность	С	наличие	наличие	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	наличие	
	-Высота размещения	С	0,6-1,1	1,1	
	- маркировка специализированных аудиторий со стороны ручки	С	наличие	наличие	

«Университетский центр профориентации и трудоустройства»

№ помещений по плану БТИ	Название элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов (м)	Фактическая величина, наличие (м)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу
1	2	3	4	5	6
	- ширина проема двери в свету	К,О	Не менее 0,9	0,9	
	- габариты зоны сидения, глубина	О	Не менее 1,2	1,2	
	- зона для кресла -коляски	К	Не менее 1,5*1,5	1,5*1,5	
	- стол с высотой рабочей поверхности	К,О	0,6-0,8	0,75	
	Санитарно-бытовые помещения				
	Санузел				
	- знак доступности помещения	К,О			
	- ширина дверного проема	К	Не менее 0,9	0,9	
	Раковина				
	- зона у раковины для кресла- коляски (глубина*ширина)	К	Не менее 1,3*0,85	1,7*0,85	
	- высота раковины	К,О	0,75*0,85	0,8	
	- опорный поручень	К,О	наличие	наличие	
	- зона для кресла –коляски рядом с унитазом (глубина *ширина)	К,О	Не менее 0,8*1,2	1,7*1,2	

«Университетский центр профориентации и трудоустройства»

№ помещений по плану БТИ	Название элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов (м)	Фактическая величина, наличие (м)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу
1	2	3	4	5	6
7Н	Главный вход в «Университетский центр профориентации и трудоустройства»				
	Крыльцо или входная площадка				
	- высота площадки		Норматив не установлен	0,45	
	- габариты площадки (ширина*глубина)	К	1,5*1,5	2,5*1,4	
	- навес	К,О,С	наличие	наличие	
	- знак доступности	К,О,С	наличие	наличие	
	- кнопка вызова ассистента	К,О,С	наличие	наличие	
	Лестница наружная				
	Поручни с двух сторон:	О	наличие	наличие	
	- на высоте	С,О	0,85-0,95	0,88	
	- горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием (закруглением)	С	Не менее 0,3	0,3	
	Пандус наружный				
	- ширина марша	К	Не менее 1,0	1,0	
	- уклон	К	И/1- не более 1/12	45%	Помощь ассистента
	- высота одного подъёма	К	не более 0,8	0,45	
	Тамбур				
	- габариты тамбура (ширина*глубина)	К	Не менее 2,2*1,8	2,4*2,4	
	- двери распашные (Р), ширина проема в свету	К	Не менее 0,9	0,9	
	- высота порога наружного, внутреннего	К	Не более 0,025	0,025	
	Зона оказания услуг				
	Аудитория				